

警鐘，就在我們身邊。

關於11月11日校園火災事件的重要提醒

佛光大學

事件回顧：記取教訓，防患未然



時間：114年11月11日

地點：佛光大學校區內（○○樓○○室）

初步調查結果：根據宜蘭縣消防局現場勘查，初步研判起火原因為「電氣因素」。現場發現電源配線、插座的用電跡象，以及被引燃的紙箱殘留物。



如何防範電氣火災？消防局的專業指引

這起事件提醒我們，日常用電的微小疏忽，都可能成為災害的起點。
宜蘭縣消防局建議我們，務必遵守「五不一沒有」原則，從源頭杜絕風險。





1. 用電「不」超過負載

避免在單一延長線或插座上，同時使用烤箱、電暖器、吹風機等多種高功率電器，以免電流過大，造成電線發熱起火。




2. 電線「不」綑綁折損

電線在綑綁、重壓或拉扯下，容易造成內部銅線斷裂或外部絕緣層破損，形成短路風險。應確保電線自然舒展，並遠離桌腳、重物下方。



3. 插頭「不」潮濕污損

手濕時切勿觸碰電器或插座。定期檢查插頭與插座，若有焦黑、綠鏽或灰塵堆積，應立即清潔或更換，防止「積污導電」現象。

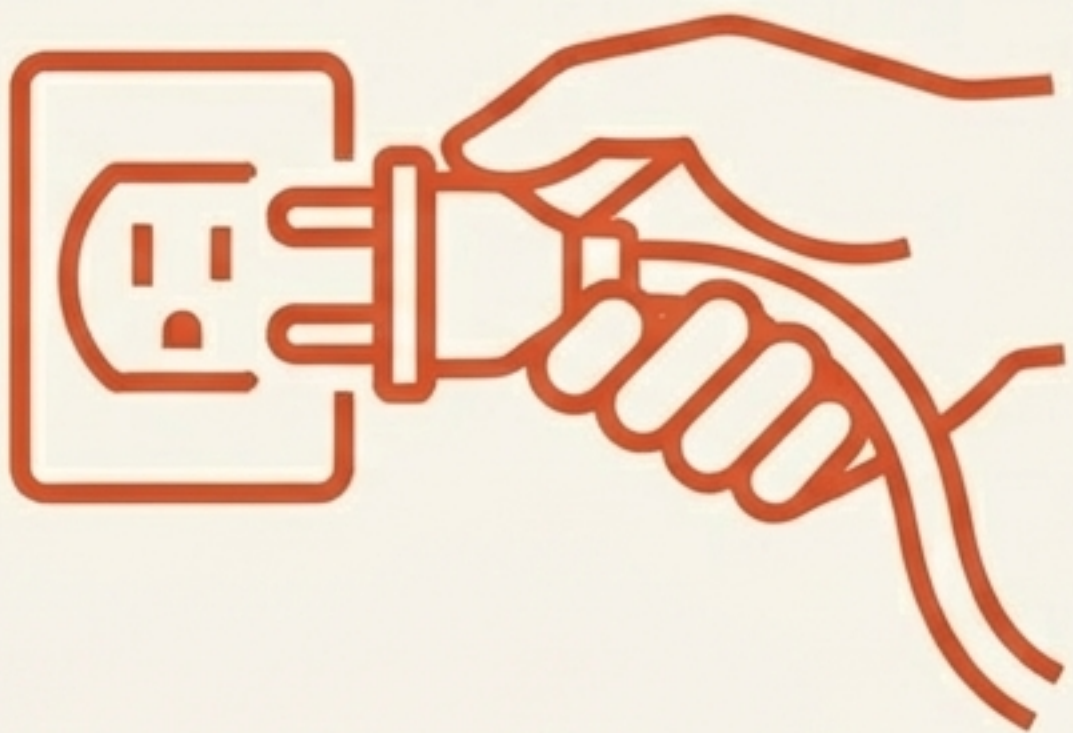

4. 電源插座「不」用不插

電器長時間不使用時，應隨手拔掉插頭。這不僅能節省能源，更能徹底杜絕因待機電力或突波造成的潛在電氣風險。



5. 電器周圍「不」放可燃物

確保電暖器、充電器、延長線等電器設備周圍保持淨空。

切勿在旁堆放紙張、衣物、窗簾等易燃物品，
以免電器散發的熱量引燃火災。



6. 「沒有」安全標章的電器不用

購買電器、延長線時，務必選擇經濟部標準檢驗局檢驗合格，並貼有「商品安全標章」的產品。這是障電氣產品基本安全的第一道防線。

安全防護，不只用電

除了謹慎用電，我們還需要共同維護校園的消防設施。



主動檢查：定期檢查你我周遭的消防安全設備（如滅火器、火災警報器）是否功能正常。



保持暢通：確保防火避難設施（如安全門、逃生通道）暢通無阻，不堆放雜物。

臨危不亂：熟悉你的應變角色

每一個佛光人都是校園安全的第一道防線。請務必熟悉您所屬單位的自衛消防編組，了解在緊急情況下的任務分工：



滅火班

如何使用滅火器？




通報班

如何快速準確地報警
與通報？



避難引導班

最佳疏散路線在哪裡？

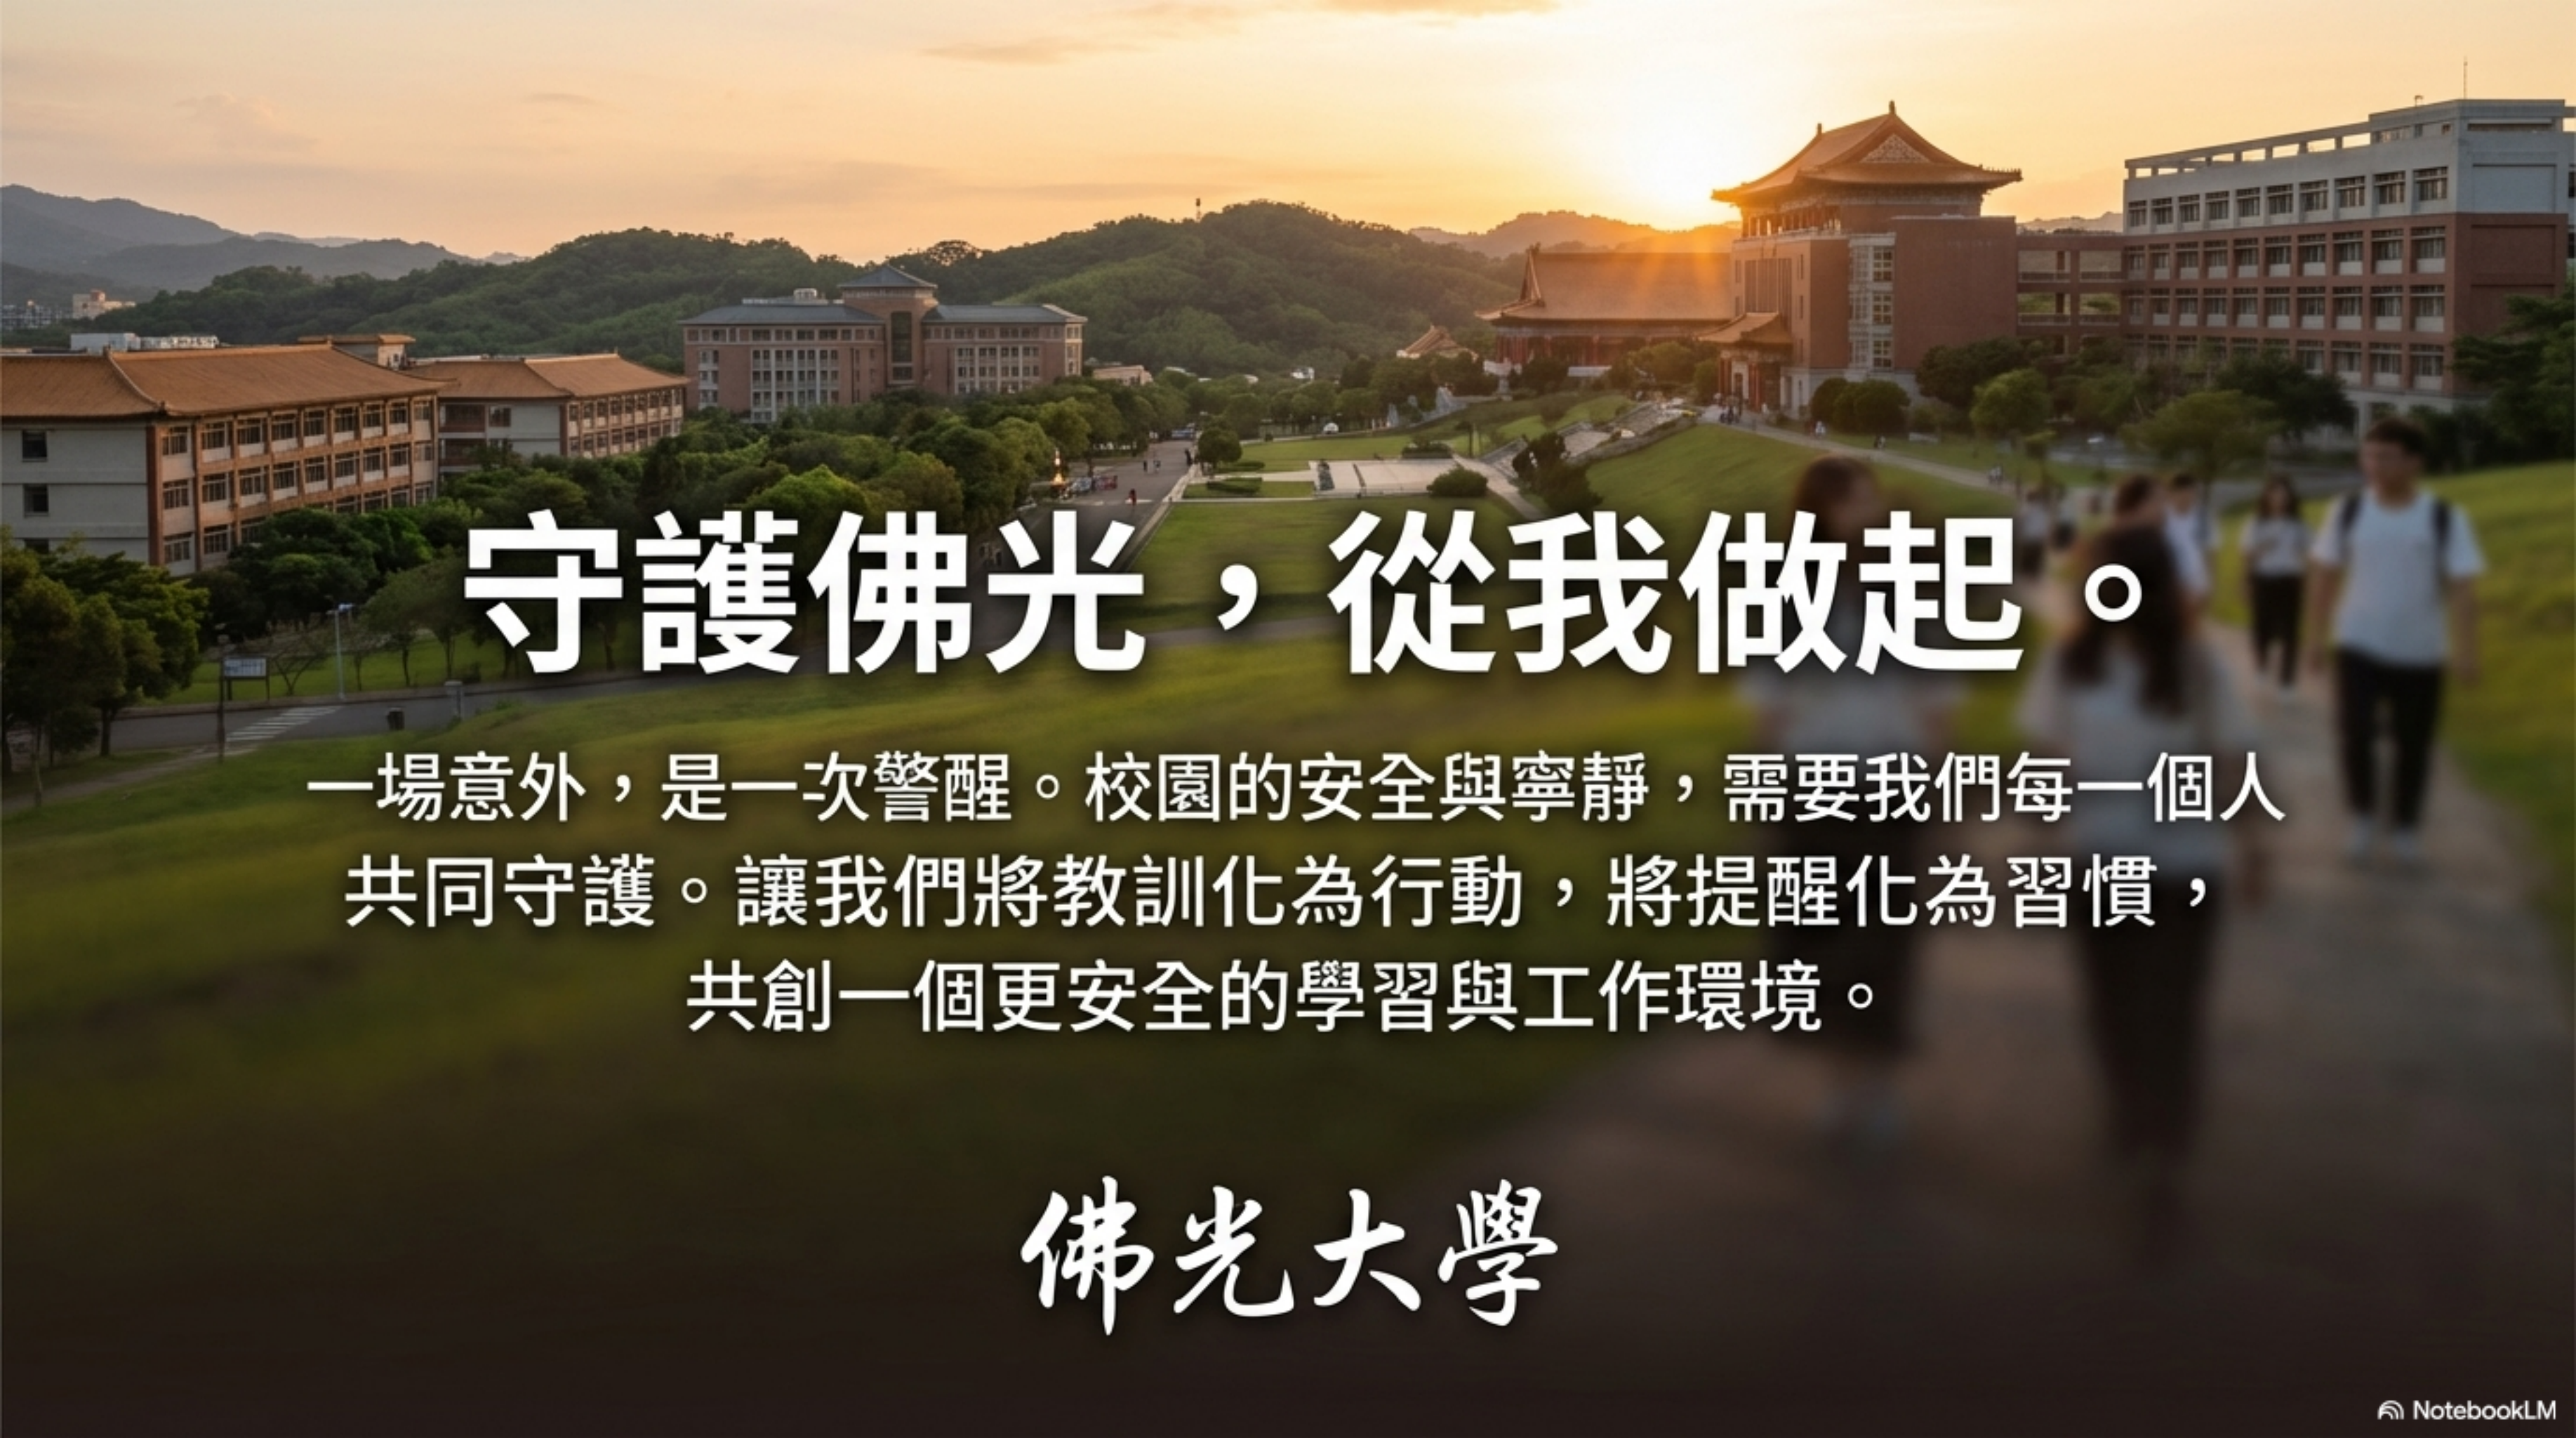

守護佛光，從我做起。

一場意外，是一次警醒。校園的安全與寧靜，需要我們每一個人共同守護。讓我們將教訓化為行動，將提醒化為習慣，共創一個更安全的學習與工作環境。

佛光大學